ООО «Завод Технофлекс»
390042, Россия, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 5
тел.: +7 (4912) 911-292; факс: +7 (4912) 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru
ИНН 6229024796, КПП 622901001

16.04.2021

Техническое заключение

Были проведены испытания арбитражных образов материала при содействии научного центра компании:
Техноэластмост С ЭМП (партия №6103 от 27.08.2020)

Производитель: ООО «ЗаводТехнофлекс»

Испытания проведены в соответствии с: ГОСТ 55396-2013 «Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений».
ГОСТ Р 55402-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Метод определения прочности сцепления при отрыве (тип 2).
Подготовка образцов для испытаний была проведена в соответствии с ГОСТ 55397-2013
Результаты испытаний адгезии материала представлены в таблице1.

Характеристики испытания	Техноэластмост С ЭМП (партия №6103 от 27.08.2020)
Адгезия материала от бетонного основания при 25°С, МПа	0,64; 0,80; 0,87

На фото 1 показан характер отрыва – когезионный.

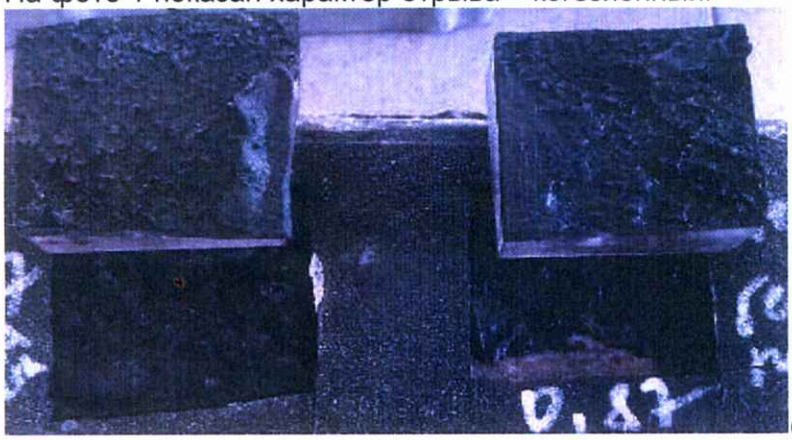


фото1

Выводы:
Материал Техноэластмост С ЭМП (партия №6103 от 27.08.2021) соответствует требованию ГОСТ Р 55402-2013: (для типа 2) не менее 0,5МПа.

Заместитель директора
по качеству ООО «Завод Технофлекс» Кочнева О. В.

Руководитель отдела
исследований и инноваций НИЦ Политова Н.П.

Данный отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного согласия заместителя директора по качеству завода «Технофлекс» или руководителя отдела исследований и инноваций НИЦ СБЕ БМИГ Корпорации ТехноНИКОЛЬ