
FACHMANN®
DACH IST FACH

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# Кронштейн для кондиционера

# KDK F/K

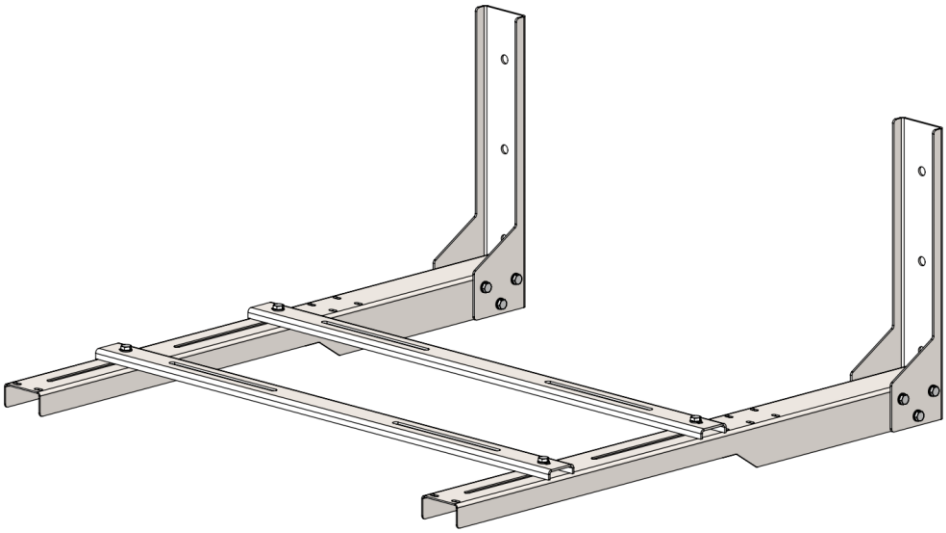

**Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",**
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
**www.fachmann-rus.ru**

## 1. Назначение и общие сведения


Кронштейн для кондиционера предназначен для крепления внешнего блока сплит-системы на фасад здания. Сборно-разборная конструкция обеспечивает свободный доступ для подвода коммуникаций при монтаже и облегчает последующую установку корзины на кронштейн.

**Основные преимущества:**

- Кронштейн можно использовать как отдельно, так и в составе корзины для кондиционера;
- Конструктив швеллера позволяет крепить кронштейн на любой тип фасада;
- Оцинкованный металл и порошковое покрытие обеспечивает коррозионную стойкость, надежность в эксплуатации;
- Конструктив кронштейна позволяет равномерно распределить нагрузку, избегая сильного провисания;
- Выдерживают нагрузку до 100 кг;

Установка кронштейнов не требует проведения сварочных работ, экономит трудозатраты, надежно удерживает блок сплит системы избегая провисания.

## 2. Устройство и технические характеристики

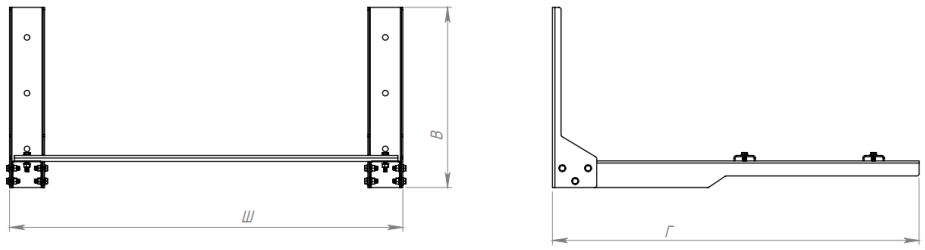

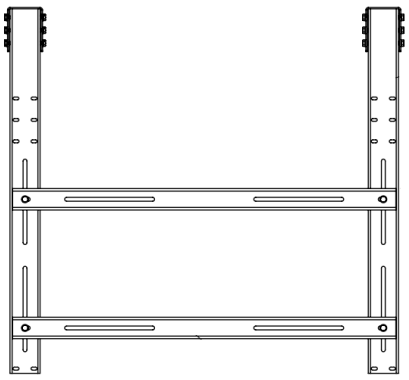



Рис. 1. Размеры кронштейна.

| Позиция | Обозначение | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Болт с шестигранной головкой DIN 933 M8x40 | 4 |
| 2 | Гайка шестигранная DIN 934 M8 | 16 |
| 3 | Уголок | 2 |
| 4 | Болт с шестигранной головкой DIN 933 M8x25 | 12 |
| 5 | Кронштейн | 2 |
| 6 | Шайба плоская 8 | 32 |
| 7 | Швеллер | 2 |

Рис. 2. Спецификация кронштейна.

Ниже перечислены параметры стандартных кронштейнов для кондиционеров:

| | Параметры кронштейна | | | |
|---|---|---|---|---|
| Модель | Размеры кронштейна, ВхШхГ, мм | Масса, кг | Вылет кронштейна (мм) | Габаритные размеры внешнего блока, мм (не более) |
| Кронштейн KDK/F | 420x900x850 | 10 | 300 | 550x750x310 |
| | 420x1000x850 | 10 | 300 | 650x800x320 |
| | 420x1200x900 | 11 | 300 | 840x960x420 |
| | 420x1300x950 | 11 | 300 | 1000x1000x440 |
| Кронштейн KDK/K | 420x900x650 | 9 | 100 | 550x750x310 |
| | 420x1000x650 | 9 | 100 | 650x800x320 |
| | 420x1200x700 | 10 | 100 | 840x960x420 |
| | 420x1300x750 | 10 | 100 | 1000x1000x440 |

## 3. Упаковка, транспортировка и хранение

3.1. Кронштейны для кондиционеров транспортируются в разобранном виде, детали упаковываются на паллете совместно с деталями своего типа. В комплект входит набор крепежа для сборки. Крепежные элементы для крепления кронштейна на фасад не входят в комплектацию. Кратность упаковки зависит от общего количества корзин и их вида.

3.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

3.3 Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;

- Должны быть упакованы в пленку, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

## 4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на кронштейны для кондиционеров составляет 60 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация кронштейнов производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

### 4.1. **Гарантия не распространяется на дефекты**, возникшие в случаях:

– ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
– повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
– наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
– наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### 4.2. Условия гарантийного обслуживания

– претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
– неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на основании решения поставщика после рассмотрения претензии.

## 5. Свидетельство о приемке

Кронштейн для ограждения KDK соответствует СТО 25.11.23-003-36683078-2020 и признан годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)

Представитель ОТК




**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru